



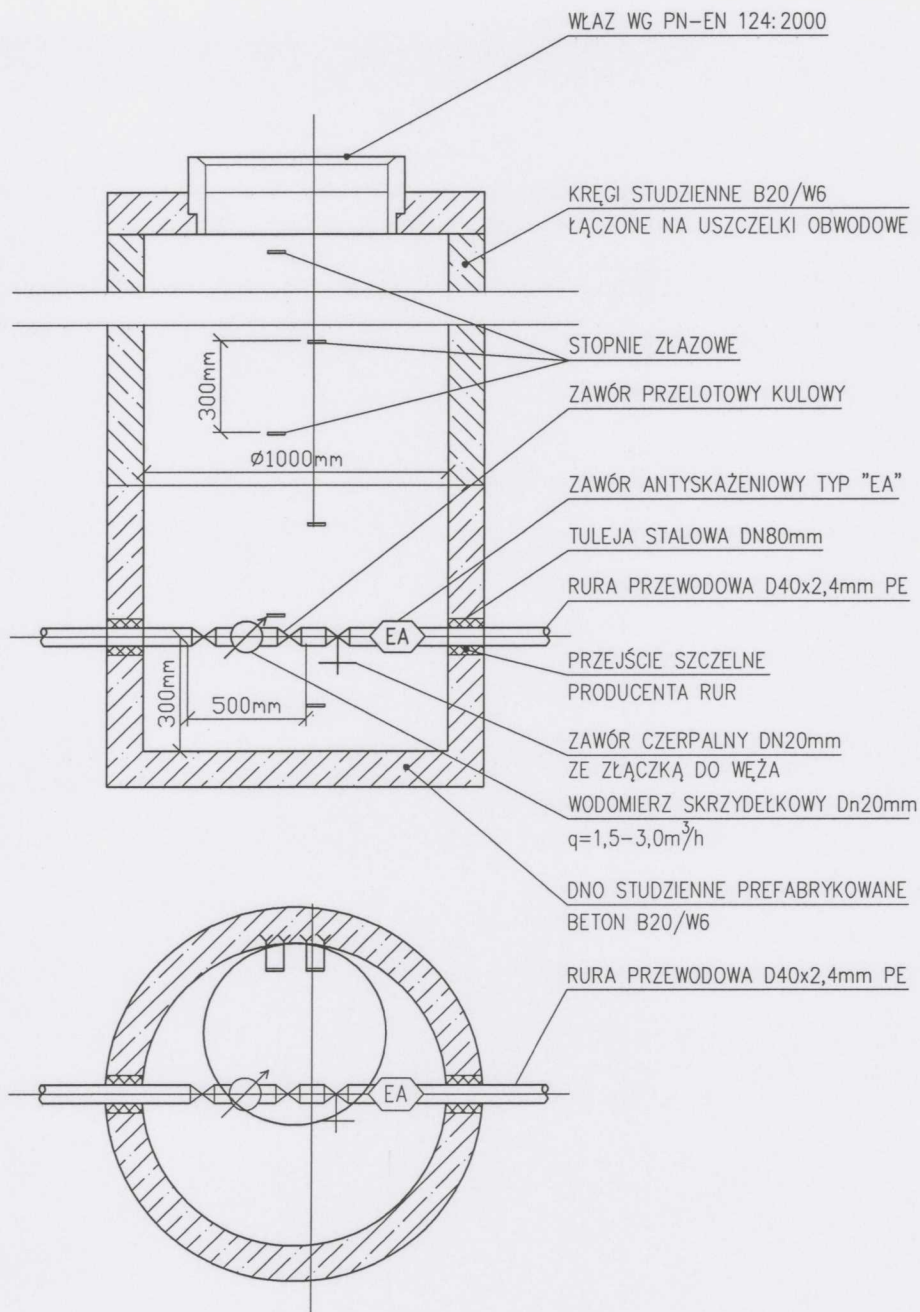

1. NALEŻY STOSOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE O ŚREDNICY WODOMIERZA
2. STUDNIĘ NALEŻY OD ZEWNĄTRZ ZABEZPIECZYĆ NA CAŁEJ WYSOKOŚCI ABIZOLEM R+2xKL
3. NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 1717
4. WODOMIERZ ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-B-10720/98 "WODOCIĄGI. ZABUDOWA ZESTAWÓW WODOMIERZOWYCH W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH. WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE"

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

INSTAL-NET Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnów tel. 22 794-13-36	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnienia	Podpis
	Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Sprawdził	inż. Jan Wojcieski	St-596/86	
Temat (Obiekt) PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY HUBAŁA DOBRZAŃSKIEGO W LESZNIE			Branża	Data
			TECHNOLOGIA	01.2013r.
			Nr umowy	
Nazwa rysunku ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W STUDZIENIE WODOMIERZOWEJ				
			Nr rysunku	Skala
			B-5	- 56

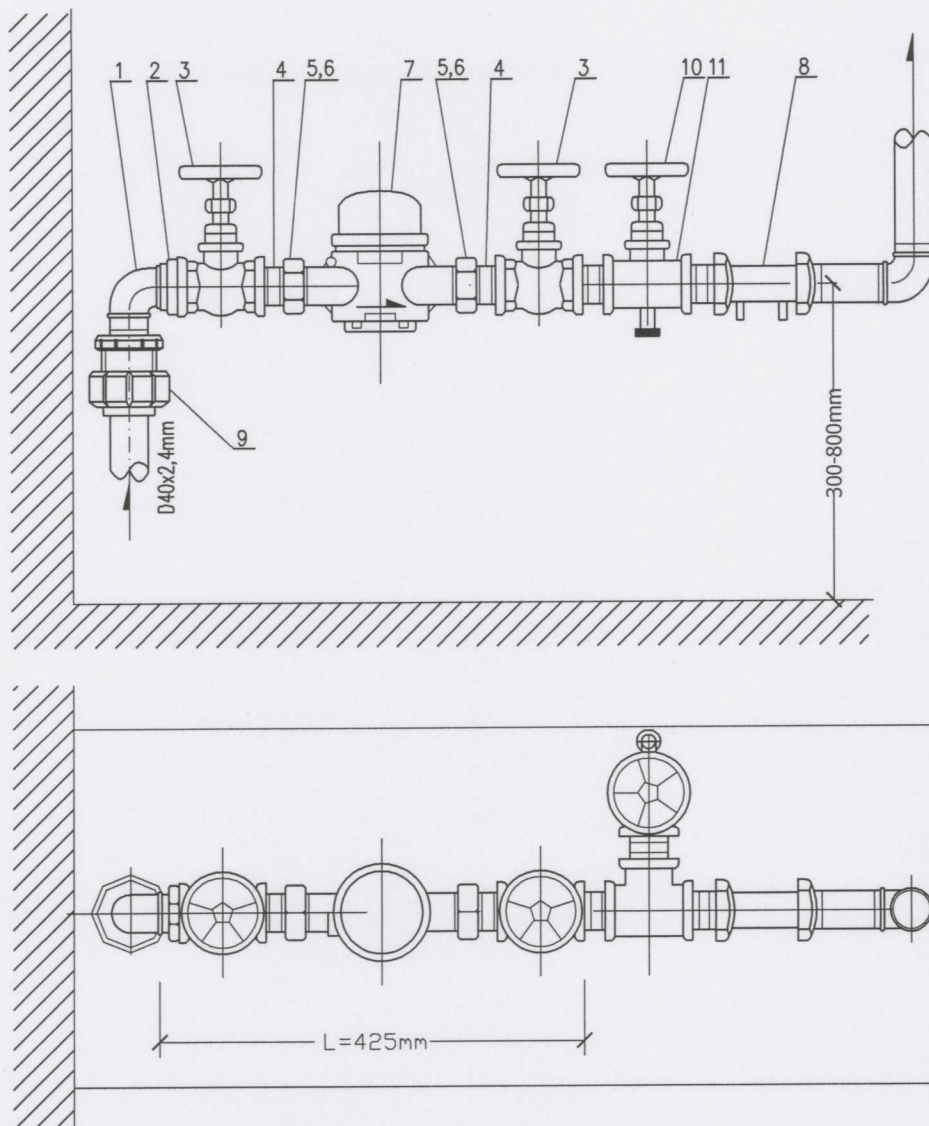

1. KOLANKO NAKRĘTNO - WKRĘTNE RÓWNOPRZELOTOWE 1 1/4"
2. ZŁĄCZKA NAKRĘTNO - WKRĘTNA REDUKCYJNA 1 1/4" / 3/4"
3. ZAWÓR PRZELOTOWY KULOWY $\varnothing 20\text{mm}$
4. ŁĄCZNIK WODOMIERZA
- 5,6. NAKRĘTKA WODOMIERZA Z USZCZELKĄ
7. WODOMIERZ JS $\varnothing 20\text{mm}$ $Q_{\text{max}}=3\text{m}^3/\text{h}$
8. ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY TYP "EA" $\varnothing 20\text{mm}$
9. ZŁĄCZKA PRZEJŚCIOWA "POLYRAC" D40/Dn32
10. ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA $\varnothing 20\text{mm}$
11. TRÓJNIK 3/4"

STAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibą
w Ożarowie Mazowieckim

INSTAL-NET Technika instalacyjno-sanitarna Cybulice Małe, ul. Spokojna 20 05-152 Czosnów tel. 22 794-13-36	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Opracował	mgr inż. Anna Chudzicka	Wa-384/02	
	Sprawdził	inż. Jan Wojcieszki	St-596/86	
Temat (Obiekt) PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY HUBAŁA DOBRZAŃSKIEGO W LESZNIE			Branża	Data
			TECHNOLOGIA	01.2013r.
			Nr umowy	
Nazwa rysunku ZABUDOWA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO W BUDYNKU			Nr rysunku	Skala
			B-6	- 57