


1056 z 2016
 Oznaczenie: 1056-10-3 1
 2016-10-3 1
 Kierownik: Andrzej Kozłowski
 Energetyczny Oświetleniowy
 STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
 Wskaźnik: 1056-10-3 1

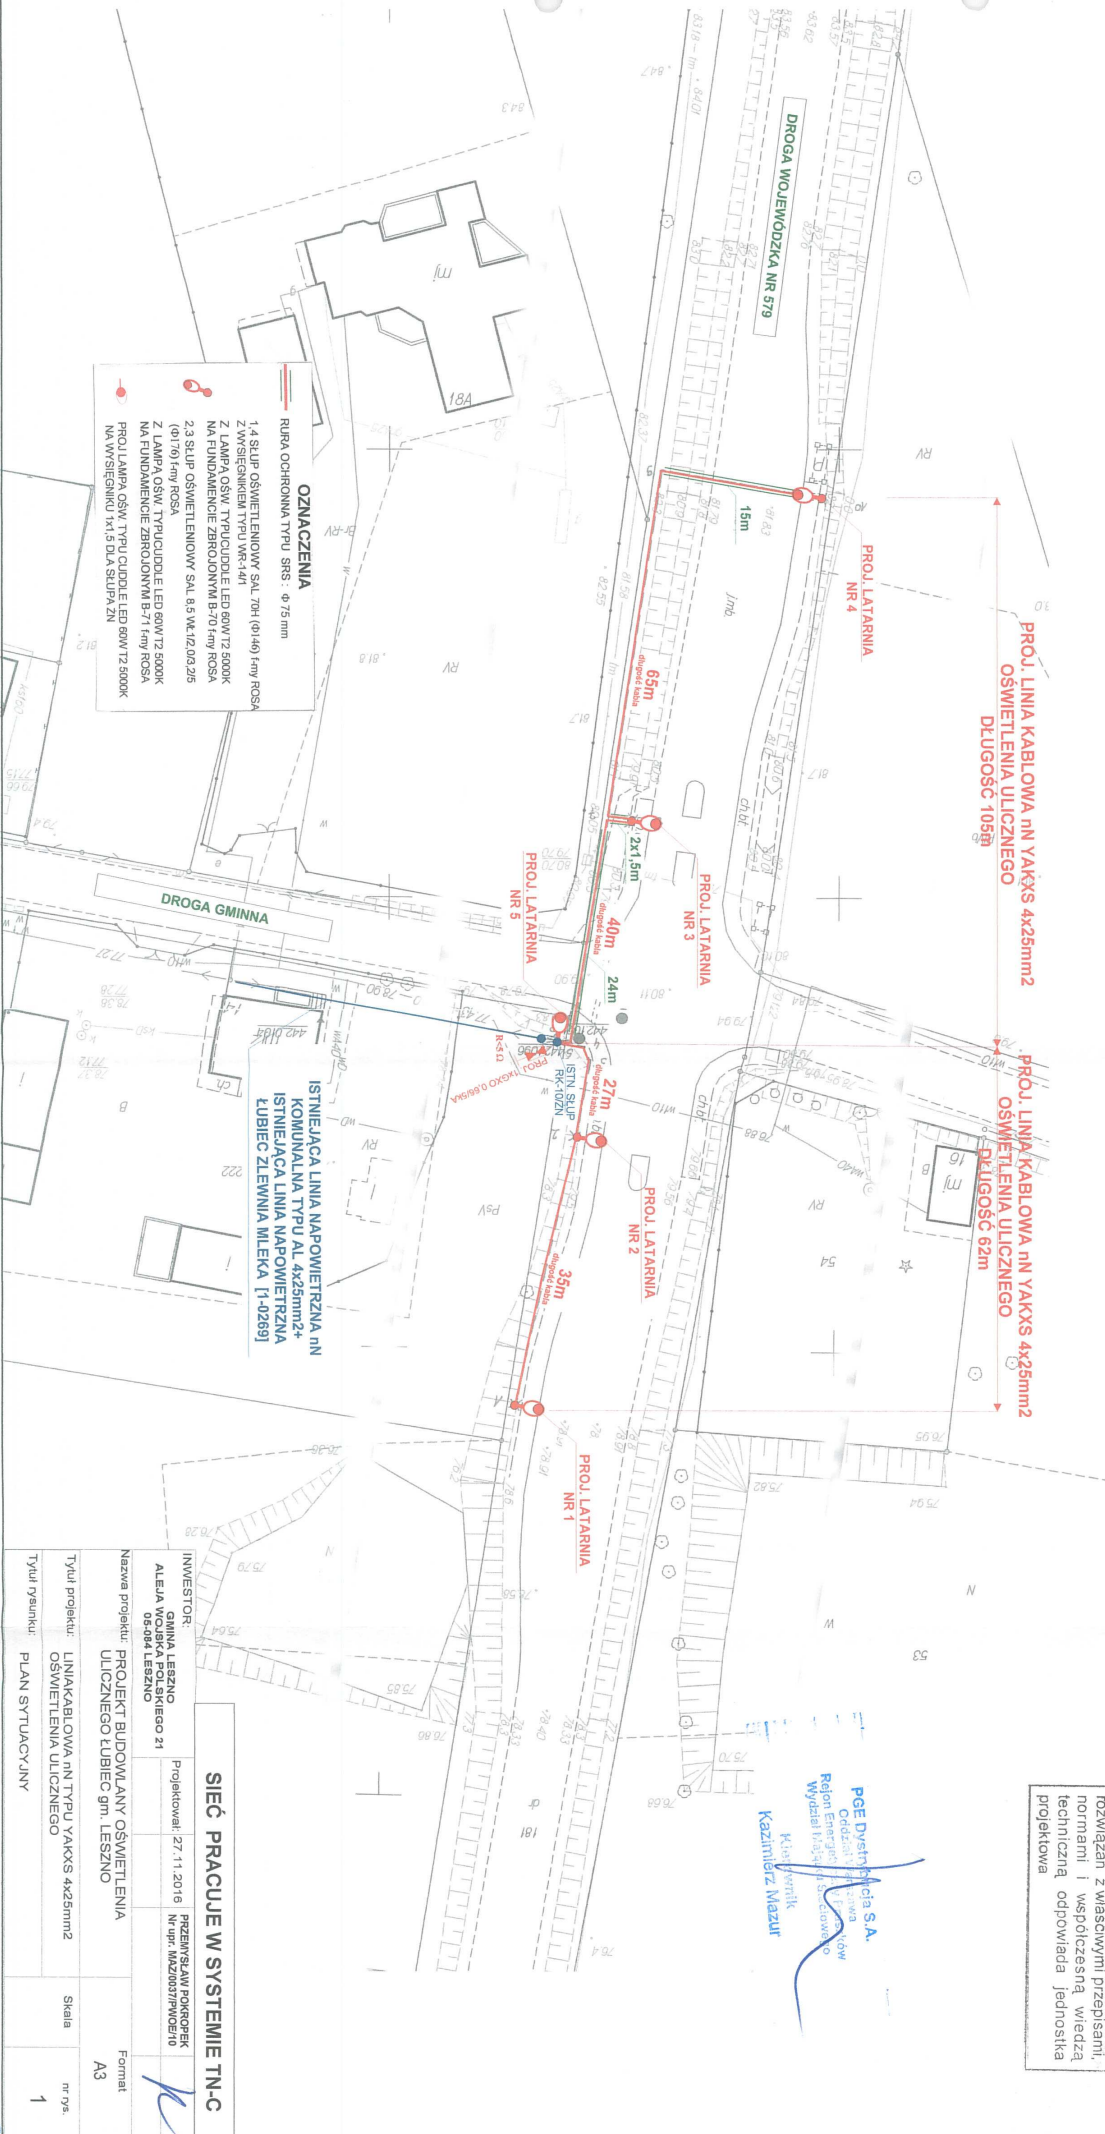

OZNACZENIA
 RURA OCHRONNA TYPU SRS - φ 75 mm
 1, 4 SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL 70H (φ140) 1-my ROSA
 Z WSIEGNIKIEM TYPU WR-14T
 Z LAMPĄ OSW. TYPU CUDL E LED 80W 12 5000K
 NA FUNDAMENCIE ZBRLOJONYM B-70 1-my ROSA
 2, 3 SŁUP OŚWIETLENIOWY SAL 8,5 Wx12,0x2,6
 (φ170) 1-my ROSA
 Z LAMPĄ OSW. TYPU CUDL E LED 80W 12 5000K
 NA FUNDAMENCIE ZBRLOJONYM B-71 1-my ROSA
 PROJ. LAMP. OSW. TYPU CUDL E LED 80W 12 5000K
 NA WSIEGNIKU 1x1,5 DLA SUPAZYN

ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA NN
 KOMUNALNA TYPU AL 4x25mm²-
 ISTNIEJĄCA LINIA NAPOWIETRZNA
 LUBIEC ZLEWNIĄ WIELEKA (1-10269)

PROJ. LINIA KABLOWA NN YAKXS 4x25mm²
 OŚWIETLENIA ULICZNEGO
 DŁUGOŚĆ 105m

PROJ. LINIA KABLOWA NN YAKXS 4x25mm²
 OŚWIETLENIA ULICZNEGO
 DŁUGOŚĆ 62m

Geodela i Kierownik
 Inżynier
 ul. Głuchowska 19203
 04-491
 05-500
 3543582
 (Kabel) od 1 do 10
 cji w firmie "GEOTM s.c."
 i zapewnić wyznaczenie trasy
 tem robót i wykonanie
 ch przez uprawnioną jednostkę

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Warszawa
 Rejon Energetyczny Pruszków
 05-500 Pruszków, ul. Wapińskiego 4/6
 tel. (22) 738 23 20, fax (22) 738 43 51
 (7)
 M. J. Kozłowski
 Sprawdzono w zakresie zgodności z wydanymi
 warunkami przyłączenia / załącznikami
 dn. 10.10.16 - 0 projektowane urządzenia:
 K. Kozłowski, K. Kozłowski
 Z uwagami:
 Za zgodność zaprojektowanych
 rozwiązań z obowiązującymi przepisami,
 normami i współczesną wiedzą
 techniczną, odpowiada jednostka
 projektowa

INWESTOR: GMINA LESZNO ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21 05-084 LESZNO		PRZEMISŁOWY PRACOWNIK Nr. upr. Maszynisty PR02010	
Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWY ANTY OŚWIETLENIA ULICZNEGO LUBIEC 9m, LESZNO			
Tytuł projektu: LINIA KABLOWA NN TYPU YAKXS 4x25mm ² OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Skala nr ps. 1	
Tytuł rysunku: PLAN STYLUKACYJNY		Format A3	
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C			