



UL. BRONIEWSKIEGO

**PROJ. LINIA KABLOWA YAKXS 4x25mm²
OSWIETLENIA ULICZNEGO
DLUGOSC KABLA 54m**

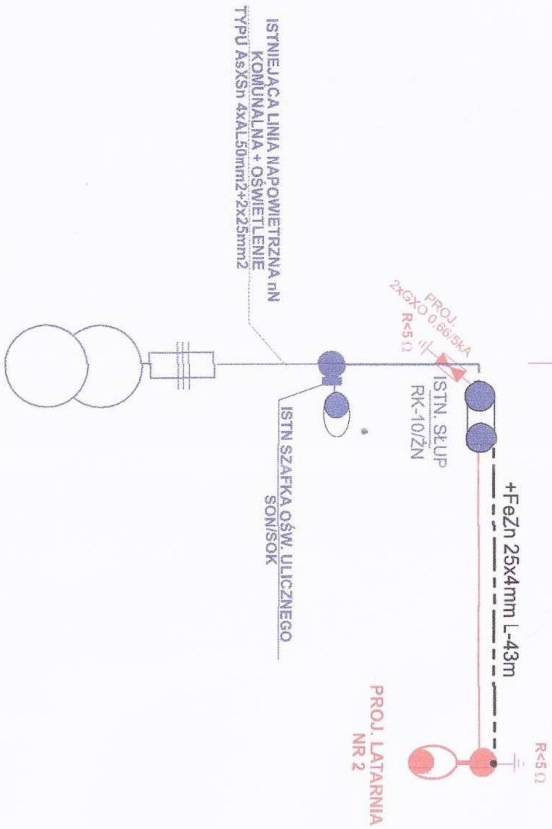

**PROJ. LINIA KABLOWA YAKXS 4x25mm²
OSWIETLENIA ULICZNEGO
DLUGOSC KABLA 53m**

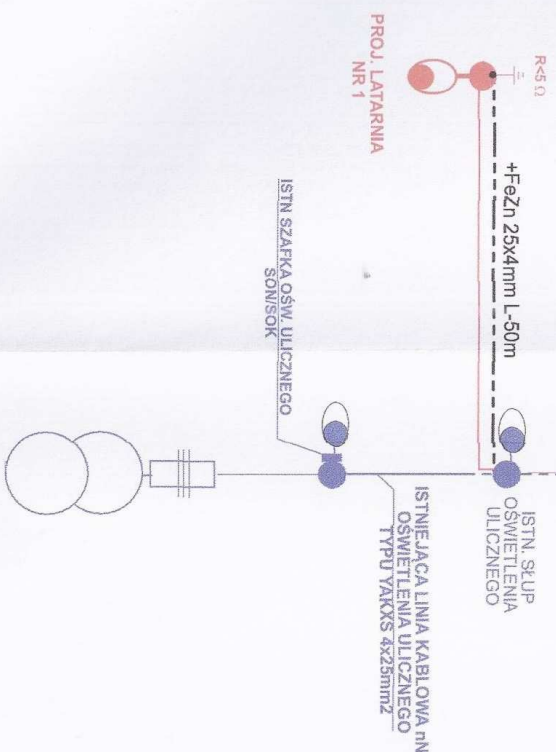

oznaczenia

- SŁUP OSWIETLENIOWY SAL 70 (Ø146) h=7m ROSA Z WYSIĘGIEM TYPU WR-14/1
- Z LAMPĄ OSW. TYPUCUDLE LED 48W T2 5000K NA FUNDAMENCIE ZBRLOJONYM B-80 h=7m ROSA

uwaga

W ISTNIEJĄCEJ LATRANI OSWIETLENIA ULICZNEGO W UL. TUWIMA NALEŻY WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE SŁUPOWE NA TB-2

sieć pracuje w systemie TT

INWESTOR: GMINA LESZNO UL. BRONIEWSKIEGO 21	PROJEKTOWAŁ: 31.08.2017	PRZEGLĄDAJĄCY M. OPINIA M. MAZURKOWSKI	Format A3
ALEJA WILKO 05-084 LESZNO			
Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY OSWIETLENIA J w m. LESZNO UL. BRONIEWSKIEGO			
Tytuł projektu: LINIA KABLOWA nN TYPU YAKXS 4x25mm ² OSWIETLENIA ULICZNEGO			Skala
Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA			nr ry 2

PG&E Design & Build S.A.
Raków
Olsztyn
ul. Wapińskiego 416
tel. (22) 738 23 20 fax (22) 738 86 51