


istn. linia napowietrzna nN
 typu 4xAL50mm²
 ul. Potudniowa

STACJA TRANSFORMATOROWA
 ZABORÓW 1 [1-0126]




ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE
 WŁASNOŚĆ PGE DYSTRYBUCJA S.A

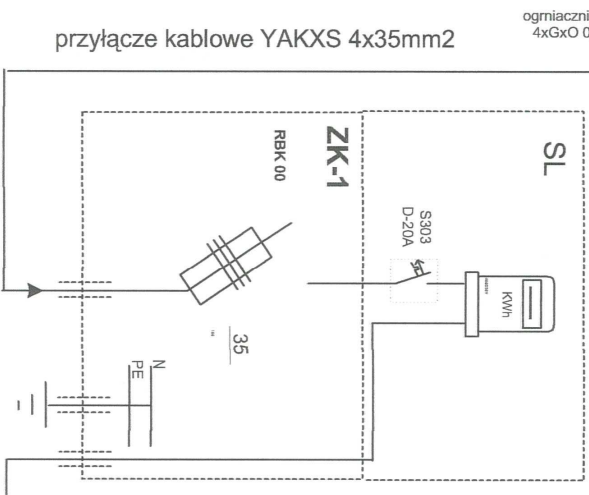

PROJEKTOWANY
 KABEL YAKXS 4x25mm² L:3m

**PROJ. SZAFKA STEROWNICZA
 OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO**

ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY AWARYJNY
 3 biegi- 32A/12,5kV
 firmy Schrack

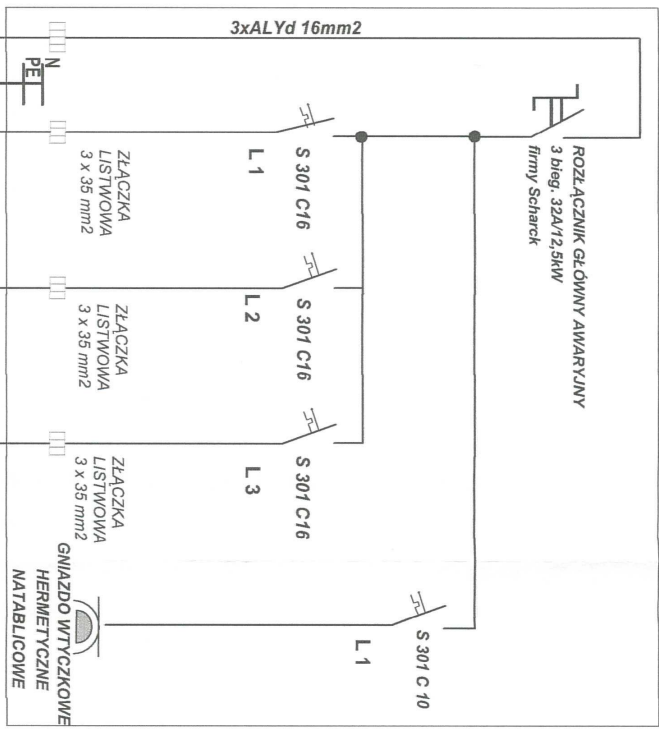

PROJEKTOWANY WLZ YAKXS 4x25mm² DO ZASILENIE MASZTU
 OŚWIETLENIE MASZTU NR 1 I NR 4
 PROJEKTOWANY WLZ YAKXS 4x25mm² DO ZASILENIE MASZTU
 OŚWIETLENIE MASZTU NR 2 I NR 5
 PROJEKTOWANY WLZ YAKXS 4x25mm² DO ZASILENIE MASZTU
 OŚWIETLENIE MASZTU NR 3 I NR 6

SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

INWESTOR:	GMINA LESZNO ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 21 05-084 LESZNO	Projektował:	SIERPIENI 2015	Nr upr. MAZ/0037/PWOE/10	Format	A3
Nazwa projektu:	PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO W ZABOROWIE	Tytuł projektu:	WĘWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA-KABLOWA TYPU YAKXS 4x25mm ²	Skala		nr 198
Tytuł rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA SZAFKI STEROWNICZNEJ					2

PGE Dystrybucja S.A.
 Oddział Warszawa
 Region Energetyczny Pruszków
 05-800 Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6
 tel. (22) 736 23 20, fax (22) 736 43 51
 (7)