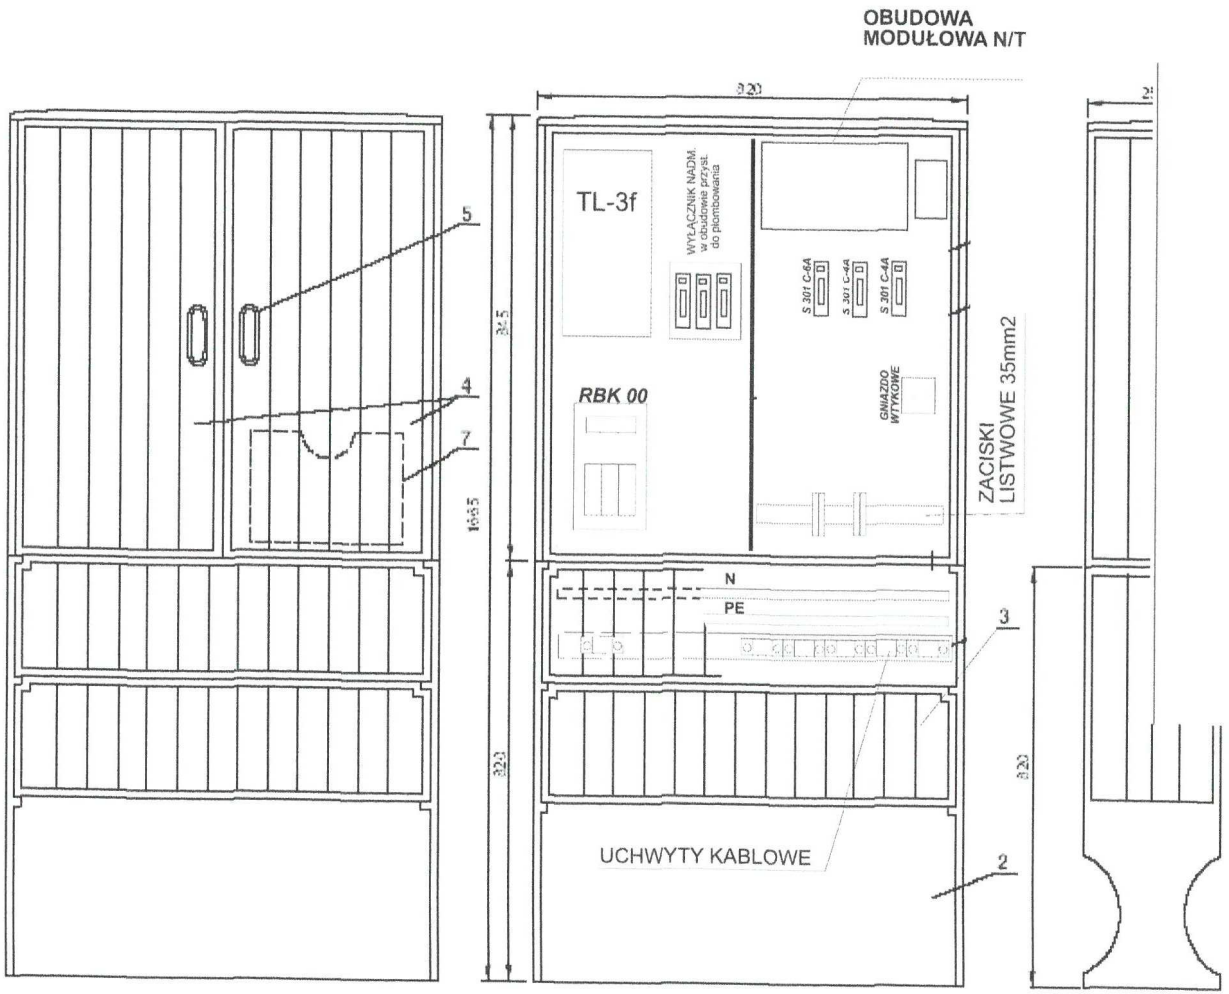

UWAGA

1. Połączenia pradowe wykonać przewodem LY 16 mm^2
2. Połączenia sterownicze wykonać przewodem DY 1.5 mm^2

OZNACZENIA

1. Przestrzeń montażowa
2. Fundament
3. Osłona fundamentu (górna-szybki demontaż)
4. Drzwiczki
5. Zamek HS - baskwilowy + uchwyt na kłódkę w złączu
7. Kieszeń na schemat

INWESTOR: GMINA £ESZNO A£EJA WOJSKA PO£SKIEGO 21 05-084 £ESZNO	Projektował: 12.10.2017	PRZEM¥SŁAW POKROPEK Nr upr. MAZ/0037/PWOE/10	
Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULICZNEGO WILKOWA WIEŚ ul.CHABROWA		Format A4	
Tytuł projektu: LINIAKABLOWA nN TYPU YAKXS 4x25mm2 OŚWIETLENIA ULICZNEGO		Skala	nr rys.
Tytuł rysunku: WIDOK SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ "SOK"			4