


NAMERZCHIA GRUNTOVA

długość nr ew. 197

NAMERZCHIA GRUNTOVA

długość nr ew. 212

NAMERZCHIA GRUNTOVA

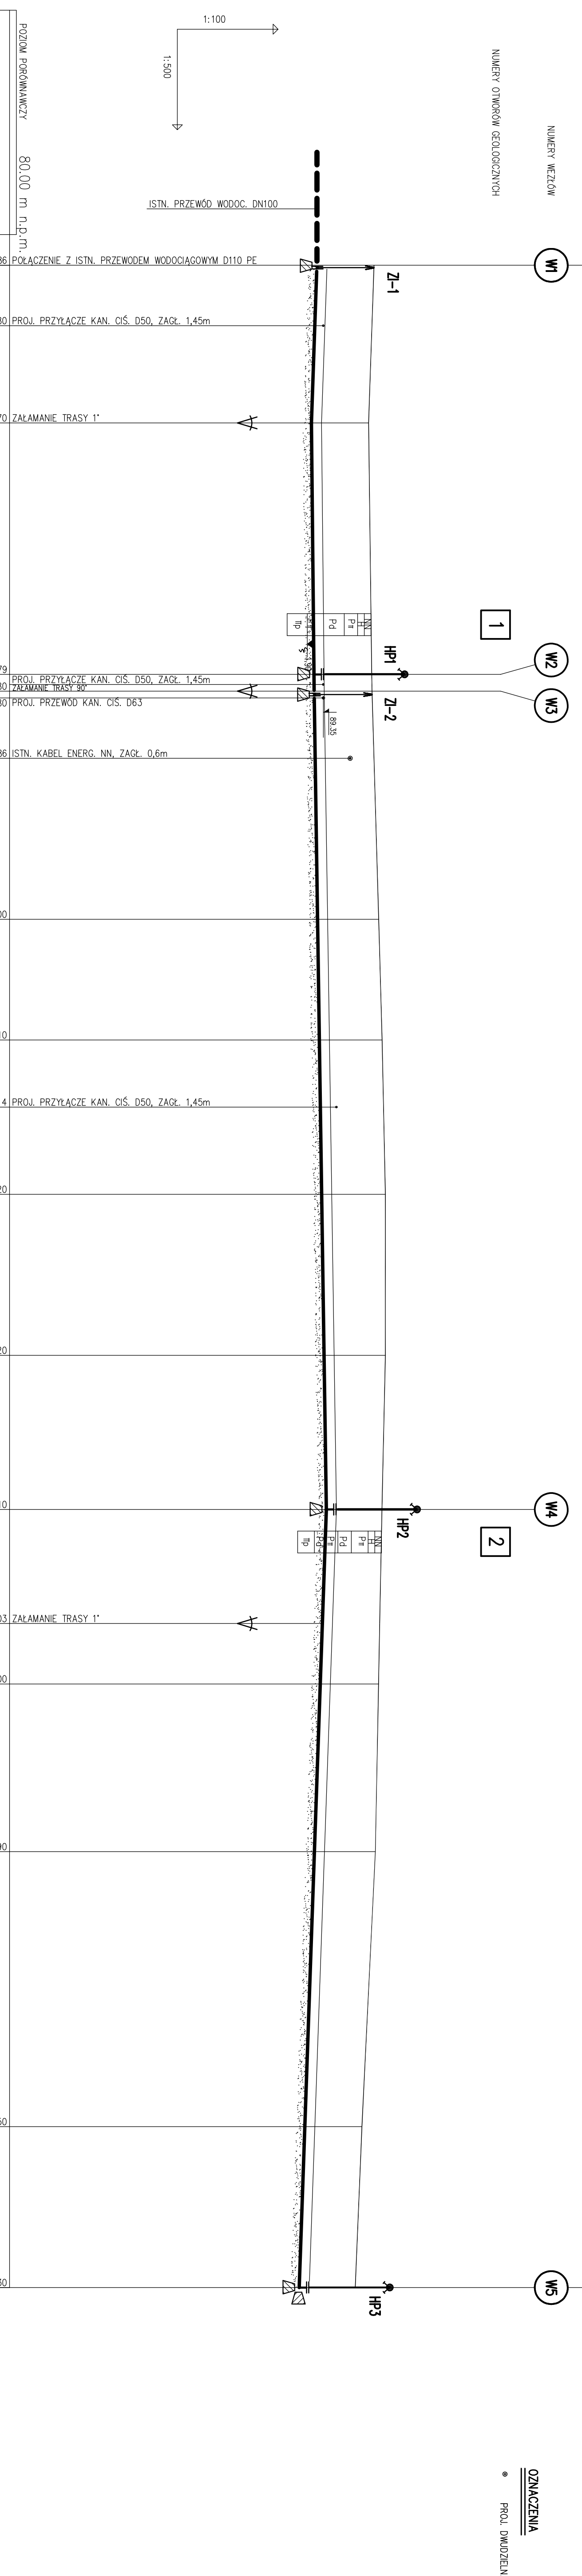

POZIOW PRZOBIEGACZ	80,00 m n.l.d.m.	POMIĘCIENIE Z IJTN. PRZEWODEM WODOCIĄGOWYM D110 PE	90,86	90,86	90,86										
			89,16	89,16	89,16										
RZĘDNE TERENU IJTN.															
RZĘDNE OSI RUROCIĄGU															
ZACZĘBIENIA OSI RUROCIĄGU															
SPADKI															
ŚREDNICA, MATERIAŁ, DŁUGOŚĆ	DŁUGOŚCI	23,50m	7‰												
			2‰												
ODLEGŁOŚCI															
HEKTOMETRY															

DN100 (Dzxp D110x6,6mm) RURY CIŚ. PE100 SDR17 KLASY PN10; L=301,5m

INSTAL-NET		Instalacje wodociągowe-kanalizacyjne	
Technik	mgr inż. Anna Dziubińska	Projektant	mgr inż. Anna Dziubińska
Opis	03-182 Cieplice	Opis	03-182 Cieplice
Adres	ul. Świerzy 20	Adres	ul. Świerzy 20
Nazwa	PROFIL PODUZIY PRZEMOU WODOCIĄGOWEGO	Nazwa	PROFIL PODUZIY PRZEMOU WODOCIĄGOWEGO
Miejscowość	Cieplice	Miejscowość	Cieplice
Dzielnica	Świerzy	Dzielnica	Świerzy
Skala	1:100/1:500	Skala	1:100/1:500
Strona	2	Strona	2

ZNAČZENIA  
• PRÓŁ ŚNIEŻENIA RURA AROTA L=1,0m