

STUZIENKA Z ODPWIETRZENIEM 01 02

A-A

WŁAZ ŻELIWNY KL. D400 WG PN-EN-124: 2000
Z OTWORAMI

OBETONOWANIE WŁAZU BETONEM KL. B-15

PLYTA POKRYWOWA PP-144/60
WG KB1-38.4.3(1)81

PODBETONOWANIE POD WŁAZ
Z BETONU L. B-15 GR. 15cm

KREGI PREFABRYKOWANE $\phi 1,2m$; $h=0,30m$
WG BN-86/8971-0,8 ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ

ZAWÓR NAPOWIETRZAJĄCO-
ODPOWIETRZAJĄCY DN50; prod. np. HAWLE

ZASUWA NOŻOWA SAMOUSZCZELNIAJĄCA DN50
MIĘDZYKOLENIERZOWA DO ZABUDOWY W STUJNI ŻELIWNA

WYSZPAŁDOWAĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 1:3

SMAROWANIE ABIZOLEM R + 2xKL

TRÓJNIK KOLENIERZOWY ŻEL. DN65/50

TULEJA KOLENIERZOWA
Z PRZECIWKOLENIERZEM D75/DN65

RURA PE D75x4,5mm

RURA PE D75x4,5mm

SZCZELNE PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ

SZCZELNE PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ

PLYTA DENNA I ŚCIANA Z BETONU KL. B-20/W-4
Z DODATKIEM HYDROBETONU W ILOŚCI 1,5%
LICZĄC W STOSUNKU DO WAGI CEMENTU

PO ZAMONTOWANIU RUROCIĄGU WYKONAĆ SŁUPEK
BETONOWY PODPIERAJĄCY 15x20 Z BETONU KL. B-15

BETON KL. B-7,5

2x PAPA IZOLACYJNA ASFALTOWA
NA LEPIKU ASFALTOWYM NA GORĄCO

GLADZ CEMENTOWA SPADKOWA 1:3
ZATARTĄ NA GLADKO GR. 2-4cm


STOPNIE ZŁAZOWE ŻELIWNE MONTOWAĆ
CO 30cm NA MIŁANKĘ

B-B

RURA PE D75x4,5mm

RURA PE D75x4,5mm

| NR STUJNI | N1 | N2 | pik. |
|-----------|-------|------------|-------|
| | | [m n.p.m.] | [m] |
| 01 | 93,07 | 91,58 | 329,0 |
| 02 | 93,61 | 92,09 | 105,0 |

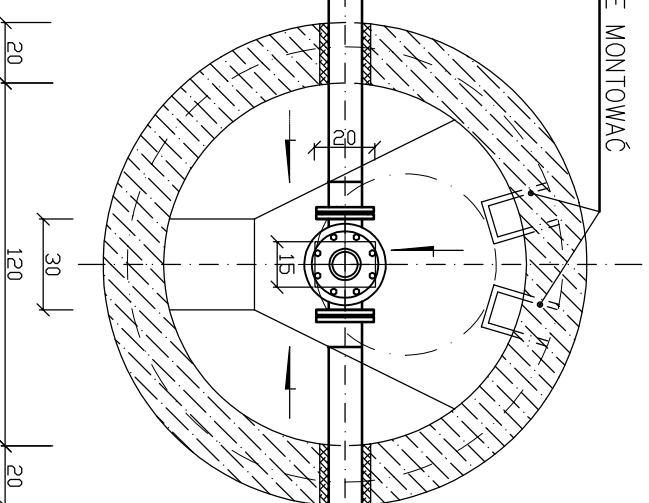

INSTAL-NET

Technika instalacyjno-sanitarna

Cybulice Motle, ul. Spokojna 20
05-152 Czosnow
tel. 22 794-13-36

| Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
|------------|--------------------------|--------------|--------|
| Projektant | mgr inż. Anna Chudzińska | Wd-384/02 | |
| Opracował | mgr inż. Anna Chudzińska | Wd-384/02 | |
| Sprawił | inż. Jan Wojcieszki | St-596/86 | |

Temat (Obiekt)

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICACH BRZOZOWEJ, WESOŁEJ I ZIELONEJ W ZABORÓWKU, gm. LESZNO

TECHNOLOGIA

Nr umowy

Nazwa rysunku

SCHEMATY STUZIENEK Z ODPWIETRZENIEM

Data

01, 02

Skala

25